ملاحظات

١ـ لايقل التسليح الطولي في كل عمود مضلع عن قضيب واحد في كل زاوية ، وفي الأعمدة الدائرية عن ستة قضبان.

٢ـ لايقل قطر التسليح الطولي العامل عن 12 mm .

٣ـ لايزيد التباعد بين قضبان التسليح الطولي المتجاورة على 30cm أو أصغر بعد للعمود ، أيهما أصغر.

٤ـ في الأعمدة المستطيلة يتم تركيب التسليح العرضي بحيث يربط كل قضيب طولي بفرعي أسوارة لاتزيد الزاوية بينهما على 135 درجة إلا إذا كان التباعد بين قضبان التسليح الطولي لايتعدى 15 cm

٥ـ في الأعمدة الدائرية تستعمل أساور حلقية على شكل دائرة مغلقة مع تحقيق طول تماسك كاف ،
ويفضل استعمال شناكل أو أساور مربعة أو مستطيلة إضافة للأساور الحلقية

٦ـ لايقل قطر الأساور عن ثلث قطر قضبان التسليح الطولي أو 6 mm أيهما أكبر ، ولايزيد على 12 mm
ويزاد القطر الادنى الى 8 mm إذا زادت مساحة المقطع على $0.25\ m^2$

٧ـ لايقل تباعد الأساور عن 10 cm
ولايزيد على ① 15Ø
② عرض العمود
③ 30 cm

٨ـ تكثف الأساور في مناطق وصل القضبان بحيث يتضاعف عدد الأساور في هذه المناطق

٩ـ إذا كان البعد $\Delta b < \frac{\text{عمق الجائز أو البلاطة}}{6}$ فيمكن تمييل القضبان بميل 6:1 والاستغناء عن التشاريك الإضافية

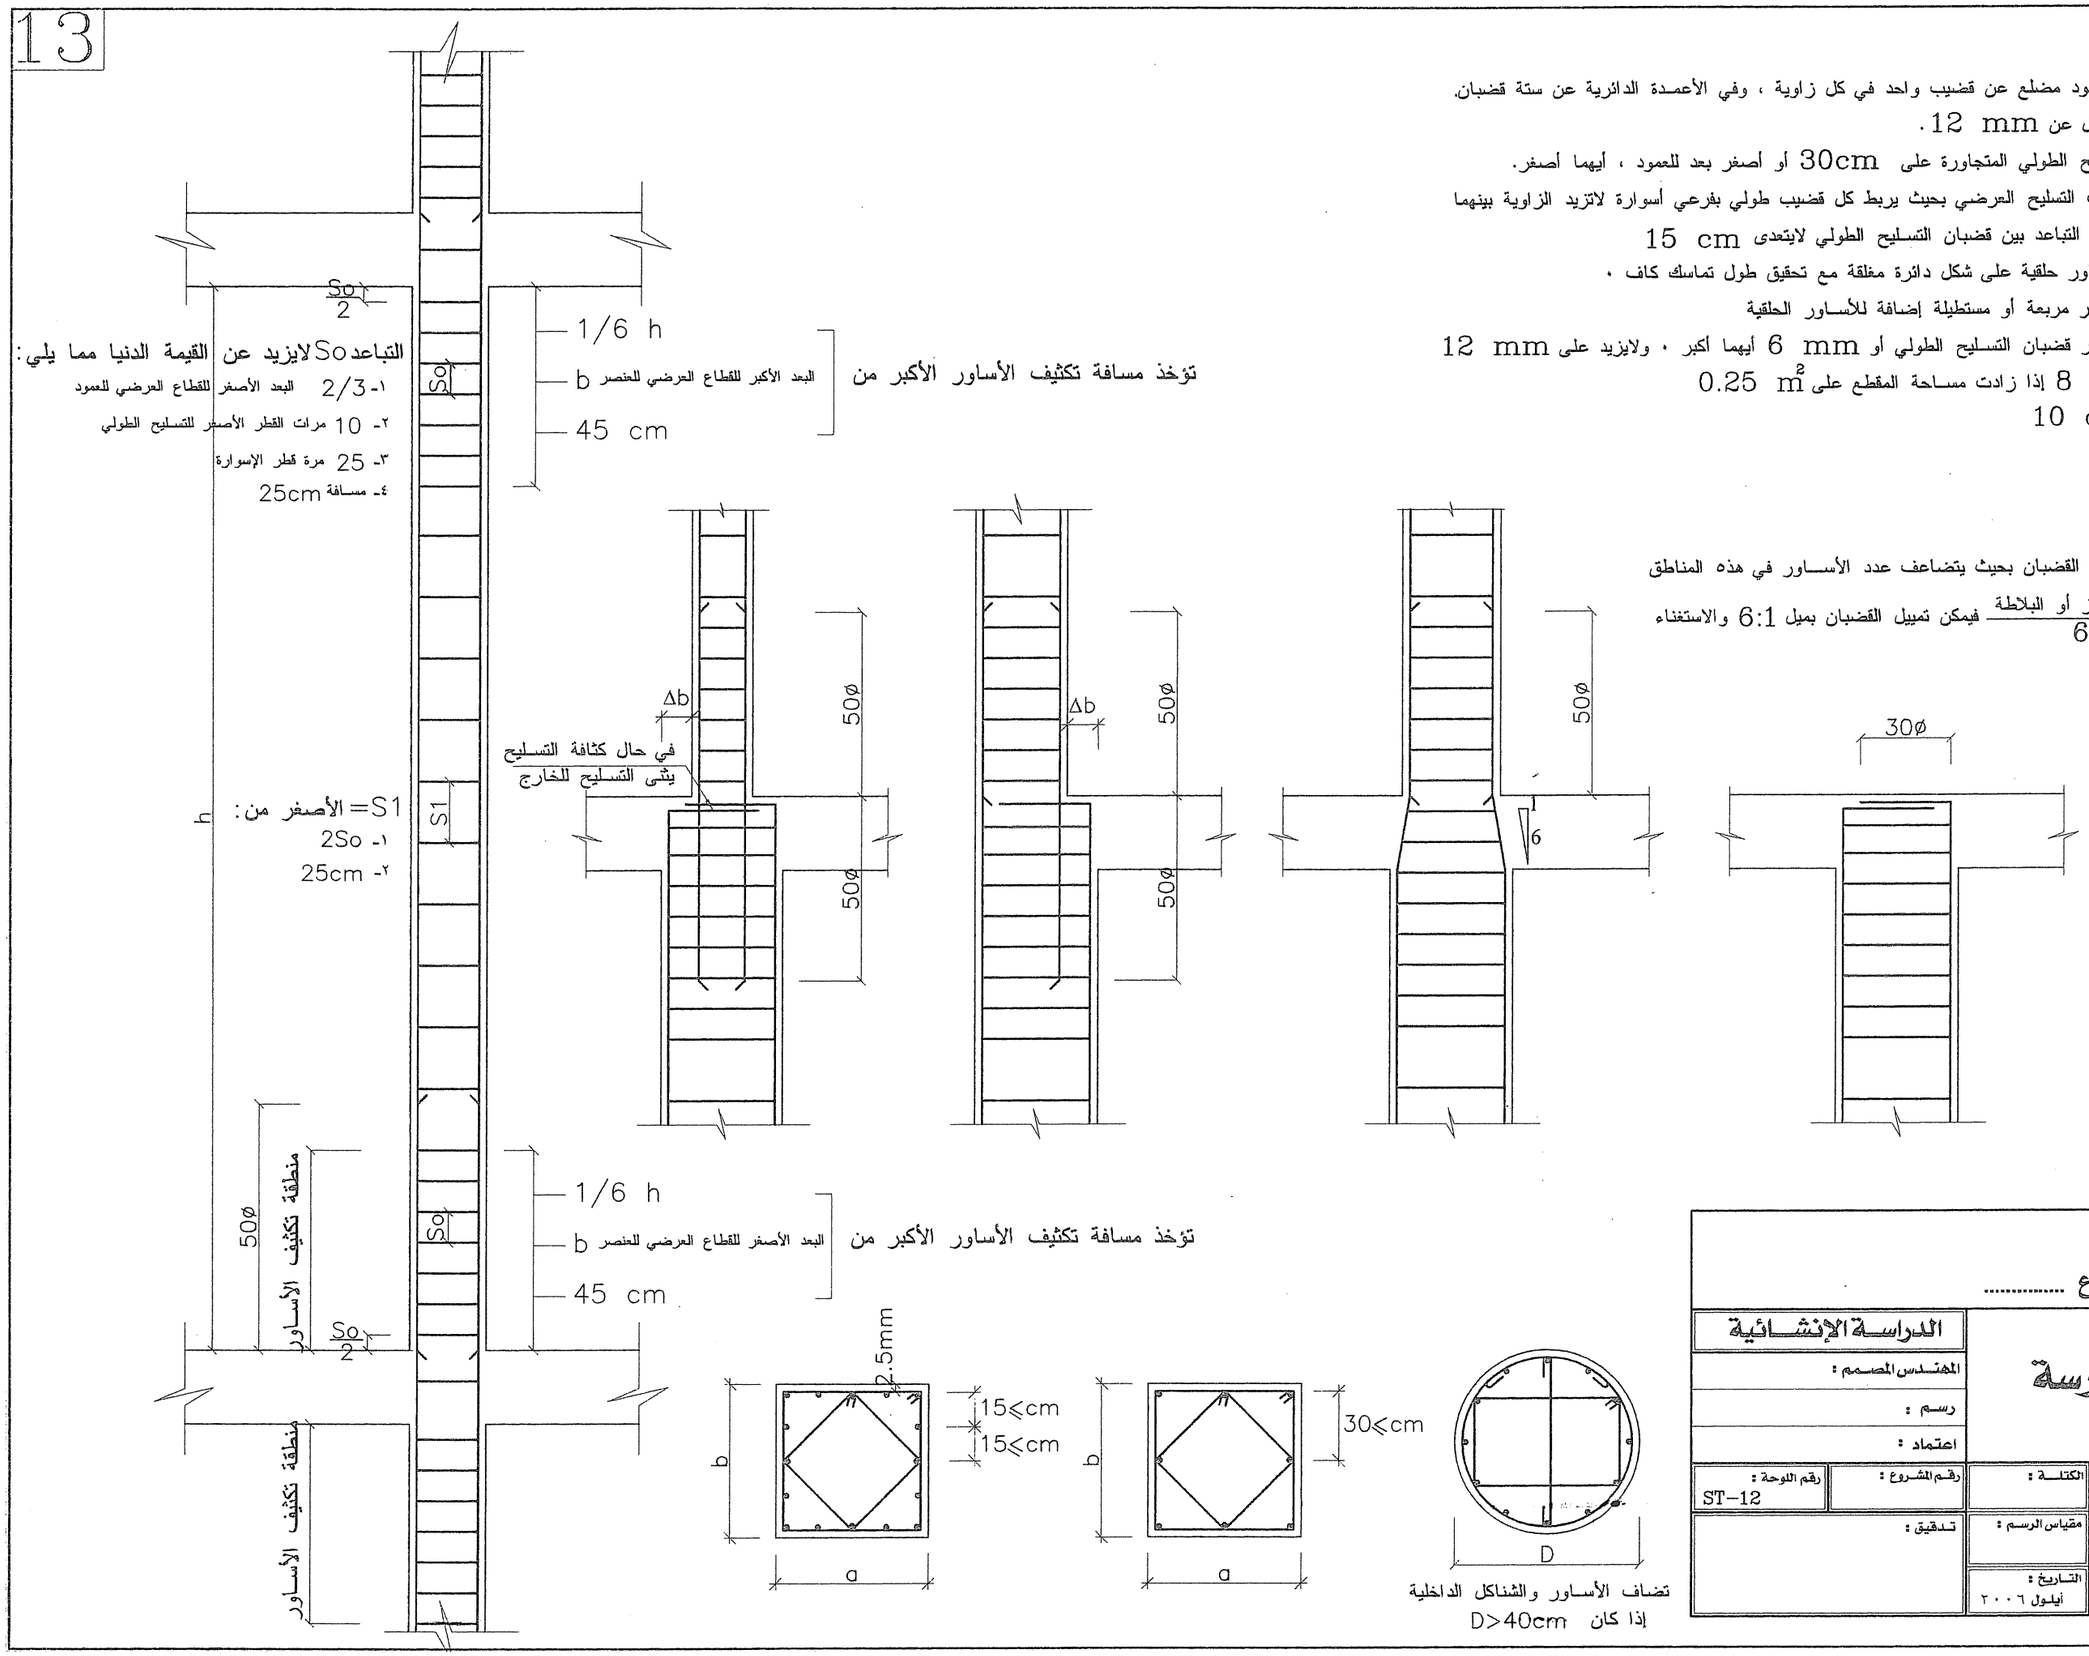

الجمهورية العربية السورية
وزارة .....
مشروع .....

الدراسة الإنشائية			الجهة الدارسة
المهندس المصمم :			
رسم :			
اعتماد :			
المبنى/الطابق :	الكتلة :	رقم المشروع :	رقم اللوحة : ST-12
اسم اللوحة : تفصيلات نموذجية للأعمدة	مقياس الرسم :	تدقيق :	
	التاريخ : أيلول ٢٠٠٦		